

Accéder à la page de demande de DM

1. Dans l'interface e-Dispostock sélectionner le menu « Dispositifs Médicaux »

2. puis sélectionner « Demandes en urgence »



Créer une nouvelle demande de DM

Sur la page de demandes de DM en urgence, cliquer sur le bouton « Créer une demande »

Demandes DM en urgence de l'établissement - IPE : 000000001

Excel

CSV

Créer une demande

Consulter / Modifier / Soumettre la demande sélectionnée

Supprimer la demande sélectionnée

Rechercher:

N° demande	Statut	Date de soumission	Date de décision
Search N° demande	Search Statut	Search Date de soumiss	Search Date de décision
4	Acceptée	18/03/2021 14:44:19	18/03/2021 15:06:29
1	Refusée	17/03/2021 14:17:01	18/03/2021 15:07:01

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous

1

Next

Détails sur la page de demande de DM

Nouvelle demande en urgence

Statut	Non soumise
PUI de rattachement	TA0710001 - test
Date de la demande	19/03/2021
Nom du demandeur	Nicolas HULLOT
Date souhaitée de livraison	26/03/2021
Téléphone	0606060606
Email	prenom.nom@san

Famille de Dispositifs Médicaux	Quantité demandée	Justification de la demande
Kit administration 25mm	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zéro
Kit administration 16mm	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zéro
Aiguilles administration 16mm	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zéro
Aiguilles administration 25mm	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zéro
Aiguilles administration 30mm	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zéro
Seringue 1ml administration	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zéro
Kit de reconstitution	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zéro
Aiguille reconstitution ou administration 40mm	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zéro
Seringue reconstitution	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zéro
Chlorure de sodium	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zéro

Commentaire

Enregistrer Soumettre Retour

Zone d'identification renseignée automatiquement et en lecture seule

Zone de saisie manuelle des coordonnées du demandeur et de la date de livraison souhaitée

Familles de DM, en lecture seule → des **infobulles** détaillant l'ensemble des DM à remonter par catégorie apparaissent lorsque le pointeur de la souris passe au-dessus d'une catégorie

Zone de commentaire libre pour apporter des précisions quant à l'état de votre stock

Zone de saisie des quantités et de la justification associée pour chaque famille de DM demandé

Enregistrer : Permet de sauvegarder votre demande **sans la soumettre**. Le formulaire reste accessible pour modification.

Soumettre : Pour **officialiser votre demande** de DM dans e-Dispstock et la **transmettre** à la cellule logistique DM de SpF. La validation fige les éléments de votre demande et les modifications ne sont plus possibles.

Retour: Annule votre déclaration sans sauvegarder et vous renvoie vers la page précédente (liste des déclarations)

Saisir une demande de DM

Nouvelle demande en urgence

1. Saisir manuellement:
- la date de livraison souhaitée
 - les coordonnées du demandeur

Statut	Non soumise
PUI de rattachement	TA0710001 - test
Date de la demande	19/03/2021
Nom du demandeur	Nicolas HULLOT
Date souhaitée de livraison	26/03/2021
Téléphone	0606060606
Email	prenom.nom@san

2. Saisir, pour chaque famille de DM, les quantités souhaitées et la justification associée

Famille de Dispositifs Médicaux	Quantité demandée	Justification de la demande
Kit administration 25mm	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zero
Kit administration 16mm	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zero
Aiguilles administration 16mm	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zero
Aiguilles administration 25mm	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zero
Aiguilles administration 30mm	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zero
Seringue 1ml administration	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zero
Kit de reconstitution	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zero
Aiguille reconstitution ou administration 40mm	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zero
Seringue reconstitution	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zero
Chlorure de sodium	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zero

4. Cliquer sur **Enregistrer** : Permet de sauvegarder votre demande **sans la soumettre**.

OU

Soumettre : Pour **officialiser votre demande** de DM en urgence dans e-Dispostock et la **transmettre** à la cellule logistique DM de SpF.

3. Saisir, si besoin, un commentaire pour apporter des précisions quant à votre demande

Commentaire

Enregistrer Soumettre

Consulter ses demandes de DM

Sur la page de demandes de DM en urgence, vous pouvez visualiser l'ensemble de vos demandes et consulter leur état (Non soumise, Soumise, Acceptée ou Refusée)

Demandes DM en urgence de l'établissement - IPE : 000000001

Excel

CSV

Créer une demande

Consulter / Modifier / Soumettre la demande sélectionnée

Supprimer la demande sélectionnée

Rechercher:

N° demande	Statut	Date de soumission	Date de décision
Search N° demande	Search Statut	Search Date de soumiss	Search Date de décision
5	Soumise	19/03/2021 10:48:05	En attente de décision
4	Acceptée	18/03/2021 14:44:19	18/03/2021 15:06:29
1	Refusée	17/03/2021 14:17:01	18/03/2021 15:07:01

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous

1

Next

Modifier une demande de DM 1/2

1. Sélectionner la demande à modifier

2. Cliquer sur le bouton Consulter/Modifier/Soumettre la demande sélectionnée

Demandes DM en urgence de l'établissement - IPE : 000000001

Excel

CSV

Créer une demande

Consulter / Modifier / Soumettre la demande sélectionnée

Supprimer la demande sélectionnée

Rechercher:

N° demande	Statut	Date de soumission	Date de décision
Search N° demande	Search Statut	Search Date de soumiss	Search Date de décision
5	Non soumise	Non soumise	En attente de soumission
4	Acceptée	18/03/2021 14:44:19	18/03/2021 15:06:29
1	Refusée	17/03/2021 14:17:01	18/03/2021 15:07:01

Showing 1 to 3 of 3 entries1 row selected

Previous

1

Next

NB: Il est seulement possible de modifier une demande de DM au statut « **Non soumise** »

Modifier une demande de DM 2/2

Famille de Dispositifs Médicaux	Quantité demandée	Justification de la demande
Kit administration 25mm	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zero
Kit administration 16mm	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zero
Aiguilles administration 16mm	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zero
Aiguilles administration 25mm	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zero
Aiguilles administration 30mm	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zero
Seringue 1ml administration	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zero
Kit de reconstitution	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zero
Aiguille reconstitution ou administration 40mm	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zero
Seringue reconstitution	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zero
Chlorure de sodium	0	Justifier pour toute quantité supérieure à zero

1. Corriger les quantités et les justifications associées

Commentaire


2. Cliquer sur Enregistrer ou Valider

Enregistrer

Soumettre

Retour

Comprendre les messages d'erreur

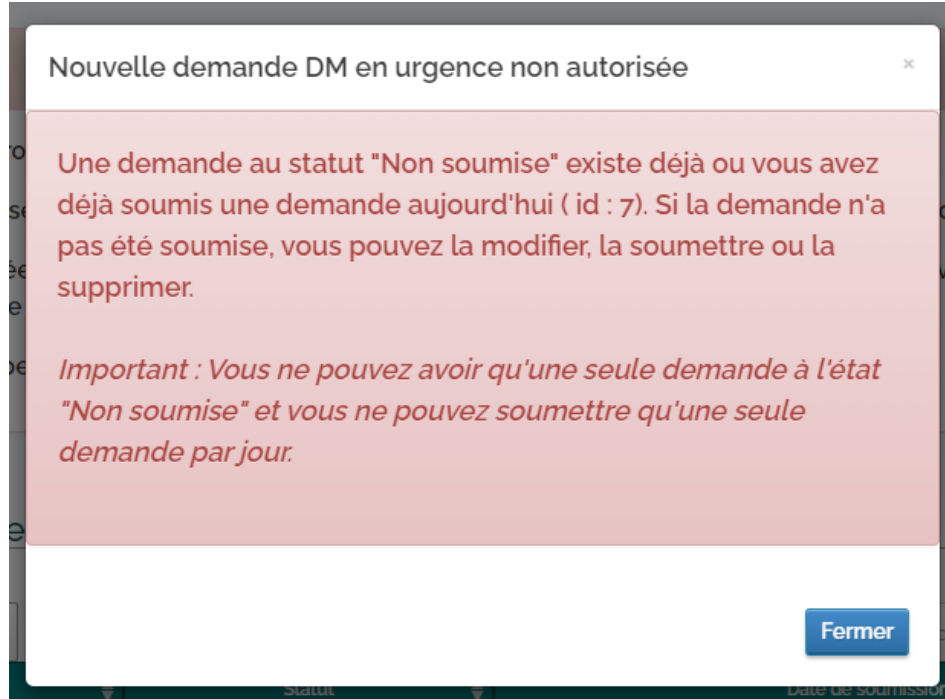

Ce message apparaît si vous souhaitez créer une nouvelle demande de DM alors qu'une **demande a déjà été soumise ce jour ou si une demande au statut « Non soumise » existe déjà**

Solutions:

1. Si une demande a déjà été soumise ce jour → Attendre le lendemain pour faire une nouvelle demande
2. Si une demande au statut « Non soumise » existe déjà → Modifier la demande existante et la soumettre
3. Si le problème persiste, nous vous invitons à consulter ou à contacter l'ATIH via la plateforme AGORA: <https://agora.atih.sante.fr>